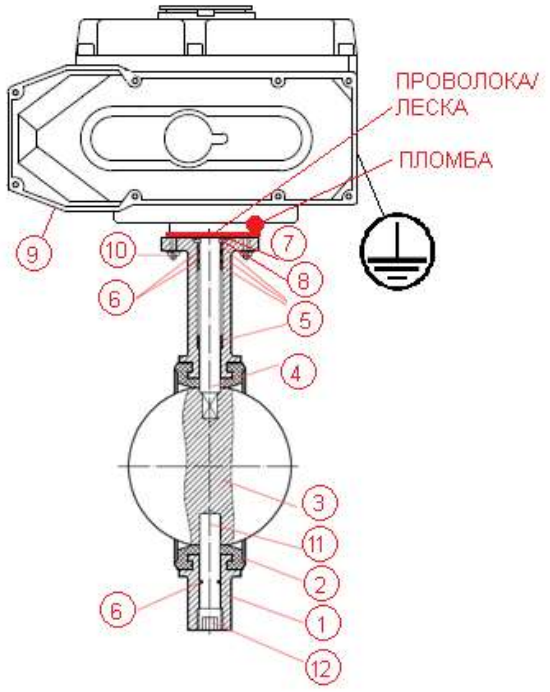
**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №** {НомерПаспорта}

## Затвор дисковый поворотный межфланцевый

| **Маркировка:** | **Наименование изделия:** |
|---|---|
| **РАШВОРК 200-П.32; 201-П.32** | Затвор дисковый поворотный межфланцевый<br>Арт. 200-DN-PN-П.32; Арт. 201-DN-PN-П.32 |
| **Предприятие изготовитель:** | **Юридический адрес:** |
| **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАШВОРК»** | 121596, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2 стр. 3, помещ. 30Е/2 |
| РАШВОРК | **Стандарты:** |
| | ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 51052-2002, ТУ 28.14.13-009-46013634-2020, ГОСТ 13547-2015 (ГОСТ 28908-91) |
| | **Применение:** |
| | Затворы дисковые поворотные предназначены для применения в автоматических установках водяного и пенного пожаротушения |

**Спецификация материалов**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Корпус** | Чугун GJL-250 (GG25) |
| 2 | **Седловое уплотнение** | EPDM |
| 3 | **Диск** | Чугун GJS-400-15 (GGG40)* / Нерж. сталь CF8* |
| 4 | **Верхний шток** | Нерж. сталь AISI416 |
| 5 | **Подшипник** | Армированный полисульфон (PSF) |
| 6 | **Уплотнительное кольцо** | NBR |
| 7 | **Упорное кольцо** | Оцинк. углеродистая сталь |
| 8 | **Стопорное кольцо** | Углеродистая сталь |
| 9 | **Привод электрический** | Алюминий |
| 10 | **Болт** | Углеродистая сталь с термо-диффуз. цинковым покрытием |
| 11 | **Нижний шток** | Нерж. сталь AISI416 |
| 12 | **Заглушка** | Углеродистая сталь с термо-диффуз. цинковым покрытием |




*GGG40 для арт. 200-DN-PN-П.32 и CF8 для арт. 201-DN-PN-П.32.

**Основные характеристики**

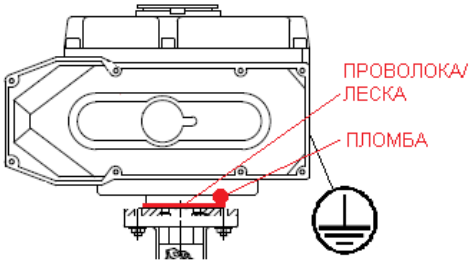
| | |
|---|---|
| **Номинальный диаметр** | 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм |
| **Номинальное давление** | 1,6 МПа |
| **Минимальное рабочее давление** | не более 0,14 МПа |
| **Максимальное гидравлическое давление** | 1,6 МПа |
| **Время срабатывания (полученные в результате испытаний данные)** | Ду 50, 65 – не более 20 секунд<br>Ду 80, 100, 150, 200, 250, 300 – не более 30 секунд |
| **Стандарты** | ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 51052-2002, ТУ 28.14.13-009-46013634-2020, ГОСТ 13547-2015 (ГОСТ 28908-91) |
| **Класс герметичности** | «А по ГОСТ 9544 (ГОСТ 54808) |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69 |
| **Покрытие корпуса** | Эпоксидное порошковое, не менее 250 мкм |
| **Управление** | Электрический привод РАШВОРК со встроенными датчиками конечного положения |

EAC Декларация о соответствии Техническому Регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 N ЕАЭС KG417/039.RU.02.06883 до 10.11.2030.

**Обозначение**

| Артикул | 200-П.32 | 201-П.32 |
|---|---|---|
| Материал корпуса | GJL-250 (GG25) | GJL-250 (GG25) |
| Материал диска | GJS-400-15 (GGG40)** | CF8 |
| Уплотнение | EPDM | EPDM |
| $T_{раб}$ | -15…+110°C | -15…+110°C |
| $T_{макс}$ (кратковрем.) | -20…+120°C*** | -20…+120°C*** |

**Способ пломбировки (ОПЦИЯ!)**




* - ПЛОМБИРОВКА – ОПЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА; ** - диск покрыт эпоксидным покрытием толщиной не менее 400 мкм;
*** Кратковременный режим в диапазоне от +110С до +120С не более 1 минуты в течение месяца.

**Основные размеры затворов с электроприводами РАШВОРК**

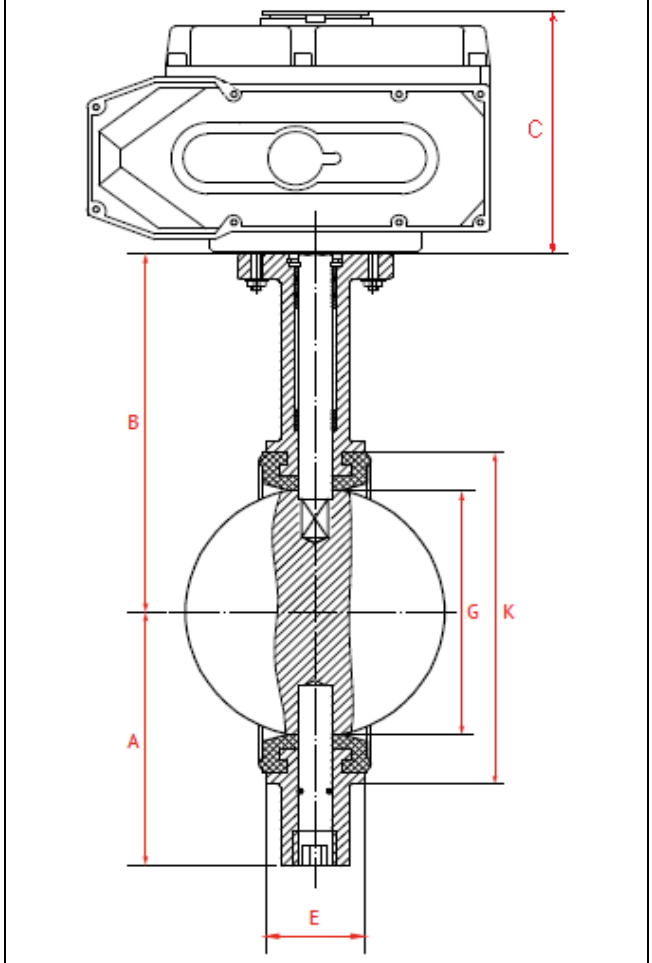
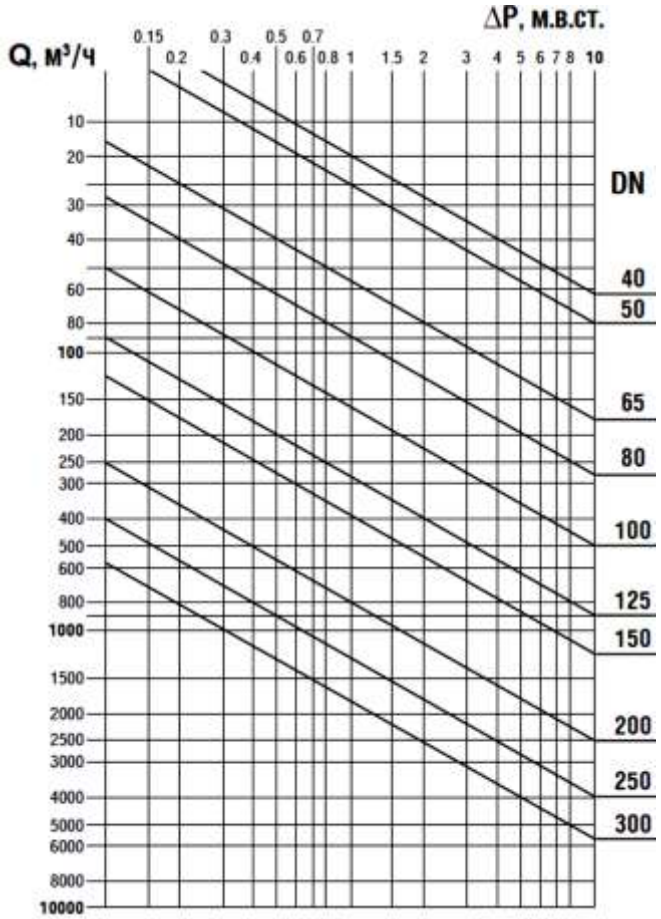



**Диаграмма зависимости потерь давления в затворе от расхода (вода Т=+20С)**



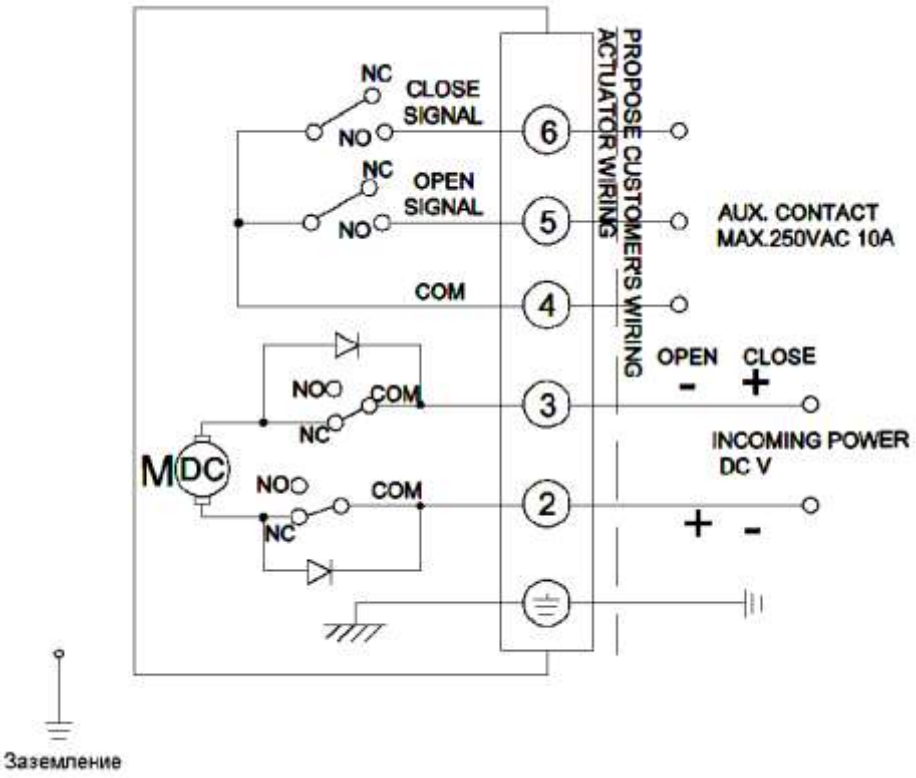

**Основные параметры затворов с электрическим приводом РАШВОРК**

| DN, мм | Время открытия / закрытия, сек | Модель привода | Размеры, мм | | | | | | | | | ISO | Момент | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | E | ØQ | L | F | G | K | | Нм | кг |
| 50 | 20 | 906-024-030 | 79 | 161 | 112 | 43 | 150 | 160 | 45 | 47 | 82 | F05 | 12 | 6,4 |
| 65 | 20 | 906-024-030 | 93 | 160 | 112 | 46 | 150 | 160 | 45 | 59,6 | 94 | F05 | 20 | 6,9 |
| 80 | 30 | 906-024-050 | 103 | 165 | 122 | 46 | 150 | 160 | 45 | 72,3 | 111,3 | F05 | 27 | 8,9 |
| 100 | 30 | 906-024-080 | 120 | 185 | 122 | 52 | 150 | 160 | 45 | 97,3 | 140,3 | F07 | 50 | 10,6 |
| 150 | 30 | 906-024-150 | 158 | 210 | 128 | 56 | 150 | 160 | 45 | 142 | 187 | F07 | 120 | 14,1 |
| 200 | 30 | 906-024-200 | 180 | 250 | 164 | 60 | 285 | 227 | 63 | 194 | 246,8 | F07/10 | 156 | 31,6 |
| 250 | 30 | 906-024-400 | 215 | 295 | 164 | 68 | 285 | 227 | 63 | 244 | 301,5 | F10 | 234 | 38,8 |
| 300 | 30 | 906-024-600 | 251 | 320 | 164 | 78 | 285 | 227 | 78 | 294,3 | 352 | F10 | 390 | 44 |

EAC

Декларация о соответствии Техническому Регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 N ЕАЭС KG417/039.RU.02.06883 до 10.11.2030.

**Электрическая схема подключения привода РАШВОРК арт.906 (24В):**




**Основные характеристики привода РАШВОРК арт.906 (24В):**

| | |
|---|---|
| Корпус: | Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием |
| Класс защиты: | IP67 |
| Напряжение: | 24 VDC |
| Режим работы: | S2-15min |
| Двигатель: | Короткозамкнутый, асинхронный |
| Концевые выключатели: | 2×Open/Close, SPDT, 250VAC10A |
| Вспомогательные концевые выключатели: | 2×Open/Close, SPDT, 250VAC10A |
| Перемещение: | 90° ± 10% |
| Безотказность/Рабочая температура: | Внутренняя тепловая защита<br>Открытие 120°C ± 5°C<br>Закрытие 97°C ± 5°C |
| Индикатор: | Индикатор конечного положения |
| Ручной дублер: | Шестигранный ключ |
| Блокировка: | Автоблокировка червячной передачи |
| Механический ограничитель: | 2 внешних регулируемых стопора |
| Встроенный обогреватель (опция под заказ): | 25W (110V/220V AC), антиконденсат |
| Температура окружающей среды: | - 25°C…+ 70°C |
| Смазка: | Противозадирная с дисульфидом молибдена |
| Влажность окружающего воздуха: | Макс. 90% RH |

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Монтаж и эксплуатация**

1. При установке дискового поворотного затвора «на сухую», в трубопроводе сила трения резины о металл не всегда позволяет полностью закрыть вручную. В случае необходимости закрытия затвора на сухую, следует обработать силиконовой смазкой диск и седловое уплотнение.

2. Дисковые поворотные затворы должны использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами, которые указаны в прилагаемой технической документации.

EAC Декларация о соответствии Техническому Регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 N ЕАЭС KG417/039.RU.02.06883 до 10.11.2030.

3. Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически подвергать поворотный затвор осмотру и проверке его работоспособности. Осмотр производится в соответствии с правилами и нормами, принятыми на предприятии, эксплуатирующем затворы.

4. Допустим монтаж как на вертикальном, так и на горизонтальном трубопроводе.

**ВАЖНО!** При работе в системах отопления рекомендуется проводить замену седловых уплотнений после каждого отопительного сезона либо по мере износа, т.к. седловое уплотнение является расходным элементом и требует замены по мере износа. При условии работы на температуре, не превышающей значений, указанных в данном паспорте. **ВНИМАНИЕ!** Для исключения преждевременного износа внутренних элементов дискового поворотного затвора во время эксплуатации, при монтаже после выпускного патрубка насоса рекомендуется проводить установку затвора (без учета повышающего переходника) не ближе 1-1,5 диаметров трубопровода, а также на входном патрубке насоса, если это необходимо, не ближе 5 диаметров трубопровода.

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж дисковых поворотных затворов необходимо осуществлять таким образом, чтобы на них не воздействовали растягивающие, сжимающие и работающие на излом и кручение силы. Соединения на трубопроводе не должны создавать дополнительные напряжения.

**Меры безопасности**

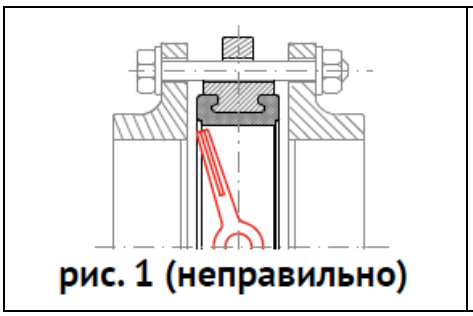
1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию дисковых поворотных затворов допускается персонал, прошедший соответствующее обучение по устройству затворов, правилам техники безопасности, требованиям настоящего технического описания и имеющий навыки работы с запорной арматурой.
2. Обслуживающий персонал, производящий регламентные работы, разборку, сборку и ремонт дискового поворотного затвора, должен пользоваться исправным инструментом, иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования пожарной безопасности.

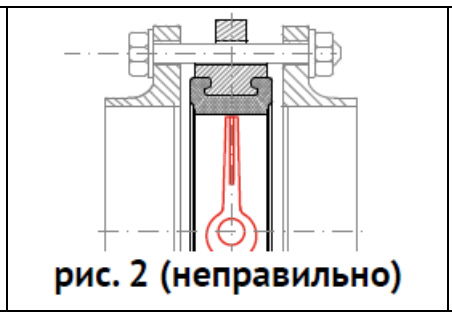
**Для обеспечения безопасной работы дискового поворотного затвора категорически запрещается:**

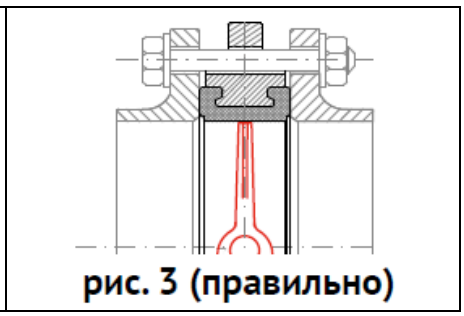
1. Использование дискового поворотного затвора на рабочие параметры, превышающие указанные в данном техническом описании.
2. Эксплуатация дискового поворотного затвора при отсутствии эксплуатационной документации.
3. Разбирать дисковый поворотный затвор, находящийся под давлением.
4. Во избежание травм, неисправностей оборудования, падений, ударов и прочих повреждений, запрещается поднимать дисковые поворотные затворы за рукоятку, штурвал, редуктор или привод.
5. Не рекомендуется монтаж на открытом воздухе.

**Порядок установки**

1. Выбор фланцев: Монтаж дисковых поворотных затворов требуется производить между воротниковыми фланцами **ГОСТ 33259-2015 тип 11 исп. В, ряд 1, PN16 (для DN80 необходим ряд 2)**.
2. Использование фланцев с внутренним диаметром меньше номинального диаметра затвора может привести к блокировке диска, что в свою очередь вызовет серьезное повреждение диска поворотного затвора (рис. 1). Для фланцев, изготовленных согласно **ГОСТ 33259-2015 тип 11 исп. В, ряд 1, PN16**, при правильной установке затворов, повреждения диска не будет.
3. В случае использования фланцев с внутренним диаметром больше номинального диаметра затвора, фланцы не будут полностью закрывать седловое уплотнение, что может привести к повреждению и деформации седлового уплотнения (рис. 2).
4. Перед началом монтажа важно убедиться, что внутренний диаметр фланцев соответствует номинальному диаметру дискового поворотного затвора (рис. 3).
5. Фланцы должны располагаться плоскопараллельно по отношению друг к другу на расстоянии, обеспечивающем свободное (без лишних усилий) размещение между ними затвора.
6. При установке дисковых поворотных затворов прокладки не используются.
7. Перед монтажом необходимо очистить трубопроводы от грязи, песка, окалины.
8. Допустим монтаж дискового поворотного затвора в любом положении.


рис. 1 (неправильно)


рис. 2 (неправильно)


рис. 3 (правильно)

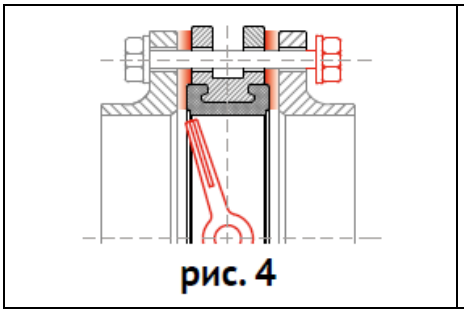
9. Перед установкой необходимо произвести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно быть забоин, раковин, заусенцев, а также других дефектов поверхностей.

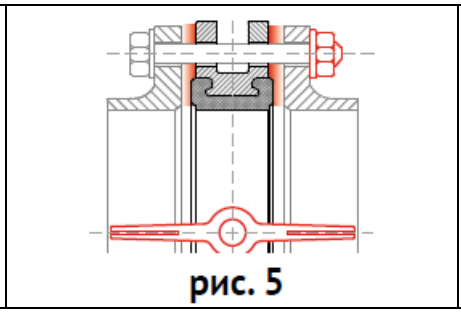
**10. ВАЖНО! Требуется убедиться, что оба конца трубопровода надежно закреплены в опорах и не сместятся при монтаже** (В соответствии с СП 73.13330.2016 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ (взамен СНиП 3.05.01-85) п.4.3. В соответствии с СП 30.13330.2020. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

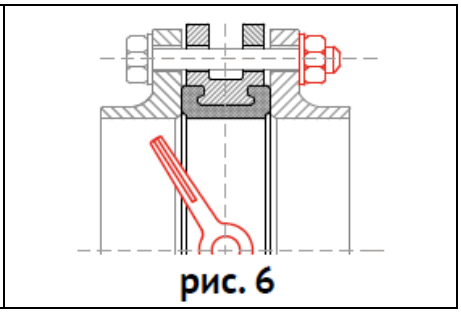
ЗДАНИЙ (взамен СНиП 2.04.01-85): п.8.7. В соответствии с СП 31.13330.2021 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ (взамен СНиП 2.04.02-84): п.9.5, п.13.10, п.16.26).

11. Перед началом монтажа диск поворотного затвора необходимо немного приоткрыть, но так, чтобы диск не выходил за корпус дискового поворотного затвора (рис. 4).
12. Отцентрируйте поворотный затвор и слегка закрутите болты (шпильки), но не затягивайте их. Откройте диск поворотного затвора до положения «полностью открыто» (рис. 5).

13. Затяните болты (шпильки) так, чтобы фланцы и корпус (металлическая часть) затвора соприкасались.
14. Фланцевые соединения следует затягивать равномерно в три или даже четыре прохода, последовательностью «крест-накрест».
15. Затяжка болтов на межфланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру. Медленно закройте и откройте дисковый поворотный затвор. Если установка затвора была проведена правильно, затвор должен свободно открываться и закрываться (рис. 6).


рис. 4


рис. 5


рис. 6

16. При снижении фиксирующей нагрузки во фланцевом соединении в результате релаксации в прокладке или крепеже, или в случаях, когда технологический процесс является выражено циклическим по температуре или давлению, может понадобиться дополнительная подтяжка соединения через некоторое время после начала эксплуатации или, в особо сложных случаях, комплектация крепежа тарельчатыми пружинными шайбами.

**Особенности монтажа дисковых поворотных затворов с электроприводом**

1. Перед установкой затвора в трубопроводе необходимо настроить привод и затвор на совместную работу в соответствии с инструкцией завода-изготовителя электропривода.
2. Проверить монтаж или смонтировать затвор с приводом.
3. При монтаже затвора с приводом в любом положении, отличном от вертикального, привод должен иметь собственные опоры.
4. Установка привода под затвором запрещена.
5. Настроить концевые выключатели и ограничители хода для положений «открыто» и «закрыто», седло при этом следует покрыть силиконовой смазкой во избежание работы «на сухую».
6. Произвести несколько циклов пробного открытия-закрытия затвора с помощью ручного дублера.
7. Если при открытии от ручного дублера затвор открывается и закрывается нормально, произвести подключение к сетям питания и управления, и произвести несколько циклов пробного открытия-закрытия с помощью электропривода. Только после выполнения указанных операций, если затвор с приводом функционируют нормально, допускается приступать к монтажу затвора на трубопроводе.

**Приварка фланцев**

1. Использование монтажной вставки. Приварка фланцев к трубопроводу осуществляется при помощи монтажной вставки, установленной между фланцами (иллюстрация 1). После окончательной приварки фланцев вставка изымается и вместо нее устанавливается затвор. Это самый безопасный рекомендуемый способ установки.
2. Врезка части трубопровода с уже установленным затвором. Вне трубопровода осуществляется приварка двух частей трубы к фланцам (длина частей привариваемой трубы должна иметь длину не меньше, чем два диаметра затвора). Далее затвор стягивается между полученными заготовками в соответствии с инструкцией по монтажу, и вся конструкция устанавливается в трубопровод, после чего происходит окончательная приварка.
3. Точечная фиксация фланцев с установленным затвором. Затвор устанавливается между фланцами (но не затягивается полностью) вне трубопровода, затем производится точечная приварка (прихватка) фланцев к трубопроводу, после чего затвор обязательно вынимается из фланцев и производится окончательная приварка фланцев. После этого осуществляется монтаж затвора. Метод является более сложным и опасным и требует высокой квалификации монтажной бригады, иначе седловое уплотнение затвора может быть повреждено при сварке.

иллюстрация 1




Декларация о соответствии Техническому Регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 N ЕАЭС KG417/039.RU.02.06883 до 10.11.2030.

**Правила хранения**

1. До монтажа дисковые поворотные затворы должны храниться в складских помещениях или под навесом, защищающих их от загрязнения, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки, исправность в течение гарантийного срока.
2. При длительном хранении дисковых поворотных затворов необходимо периодически (не реже 2-х раз в год) осматривать, удалять наружную грязь и ржавчину, при необходимости обработать седловое уплотнение силиконовой смазкой (силиконовым спреем).
3. После продолжительного хранения следует произвести ревизию на предмет видимых разрушений, растрескивания или потери эластичных свойств седлового уплотнения затвора.
4. Запрещается использовать дисковые поворотные затворы, которые имеют видимое растрескивание седловых уплотнений.
5. Для хранения при отсутствии заводской упаковки поворотные затворы следует упаковать в плотную промасленную бумагу или полиэтиленовую упаковку достаточной толщины.
6. После длительного хранения при необходимости следует провести дополнительный тест на герметичность и работоспособность под давлением.

**Транспортировка**

1. Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок без перепадов температур.
2. Условия транспортировки и хранения 6ОЖ2, 8ОЖ3 по ГОСТ 15150-69.
3. При подъеме, погрузке и разгрузке дисковый поворотный затвор должен находиться в горизонтальном положении во избежание повреждений.
4. Дисковые поворотные затворы транспортируются в таре, изготовленной по ГОСТ 2991-85. Допускается транспортировка без упаковки, при этом рекомендуется маховик снимать во избежание его поломки.

**Технологическое обслуживание**

1. Периодически, не реже одного раза в месяц, производить контроль в рабочем состоянии: внешний осмотр.
2. Проверку герметичности мест соединения относительно внешней среды.

**Консервация**

Временная противокоррозионная защита (консервация) осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

**Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком и действующими законодательными актами РФ. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за утилизацию затворов.

| **Гарантии изготовителя** | | | |
|---|---|---|---|
| Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи, либо 5000 циклов открытия/закрытия. За исключением эластичных уплотнений, т.к. эластичные уплотнения являются расходным элементом и подлежат замене по мере износа. Срок службы 10 лет. Гарантия и срок службы распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании. | | | |
| **Отметки о прохождении приемосдаточных испытаний** | | | |
| Проверка соответствия конструкторской документации | Годен | | |
| Тест на прочность корпуса | Годен | | |
| Тест на герметичность | Годен | | |
| Проверка работоспособности | Годен | | |
| **Комплектация** | | | |
| № | Наименование | Кол-во (шт.) | Обозначение |
| 1 | | | |
| Паспорт/Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт. | | | |

**Заводской номер:**

**Отметки о продаже**

Предприятие-изготовитель: **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАШВОРК», Россия**

Поставщик: {Поставщик}

М.П.

Декларация о соответствии Техническому Регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 N ЕАЭС KG417/039.RU.02.06883 до 10.11.2030.